



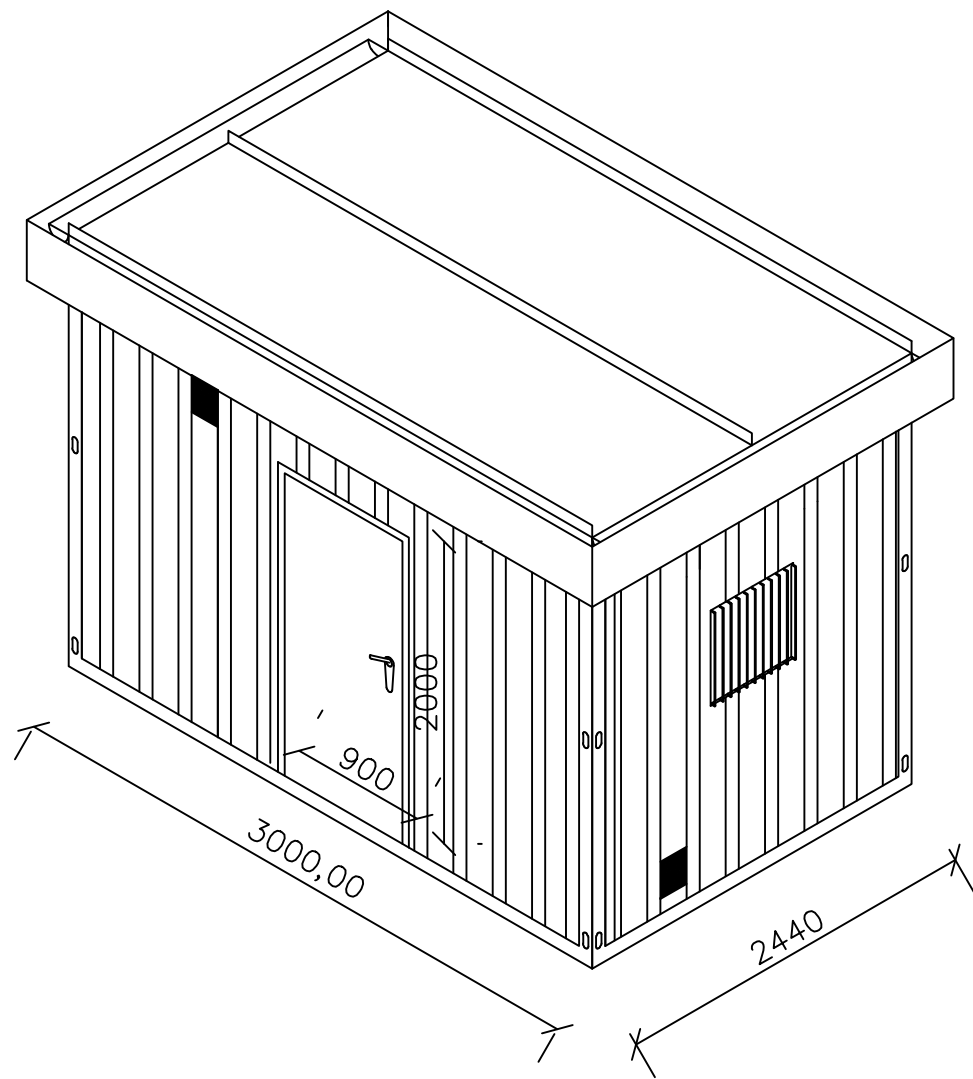

Kontener o wym. 3000x2440
Widok elewacji
(front; bok prawy)

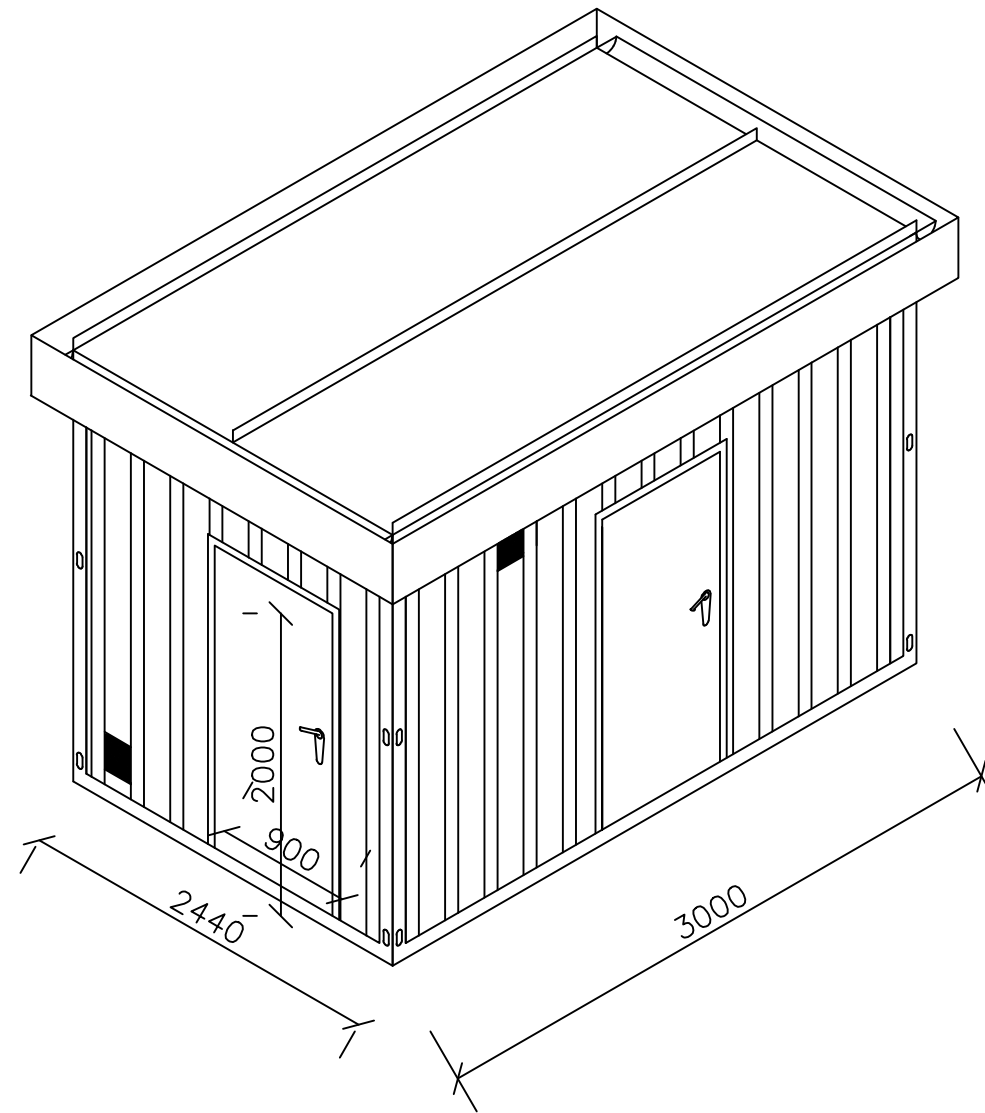

Kontener o wym. 3000x2440
Widok elewacji
(front; bok lewy)

UWAGI:

1. Wentylację stacji podano przykładowo. Inne rozwiązania są możliwe pod warunkiem że $F_n=0,12\text{ m}^2$ oraz wywiewnych $F_w=0,12\text{ m}^2$.
2. Warunek: wentylacja naturalna nawiewno- wywiewna kategorii A.
3. Obudowa stacji z poszycia alucynkowego z izolacją akustyczno- termiczną, niepalną o odporności ogniowej EI60. Dach powinien być wykonany z materiałów niepalnych o lekkiej konstrukcji.
4. Drzwi wejściowe do pomieszczeń powinny być zaopatrzone w zamki. Drzwi z zewnątrz powinno się otwierać za pomocą klucza.
Drzwi powinny otwierać się na zewnątrz z możliwością blokowania ich w pozycji otwartej. Personel obsługujący stację powinien mieć możliwość otwarcia drzwi od wewnątrz bez klucza (zamek antypaniczny).
5. Na powierzchni zewnętrznej ścian nad fundamentem zamontować okapnik uniemożliwiający podciekanie kontenera na powierzchni fundamentów.

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH PROSBED s.c. Oś. Słowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka			
INWESTOR	Gmina Wieleń, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń		
NAZWA ZADANIA	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami dla wsi Hamrzysko, Biała i Mężyk, gm. Wieleń		
OBIEKT kat. XXX	Kontenerowa pompownia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą- Biała		
NAZWA RYSUNKU	Elewacja kontenera stacji- Pompownia Biała		
PROJEKTOWAŁ / branża konstrukcyjno- budowlana	mgr inż. Krzysztof Jabłoński upr. nr 598/82		SKALA b/s
			DATA 03/2017
			NR RYS.
			29