




1)

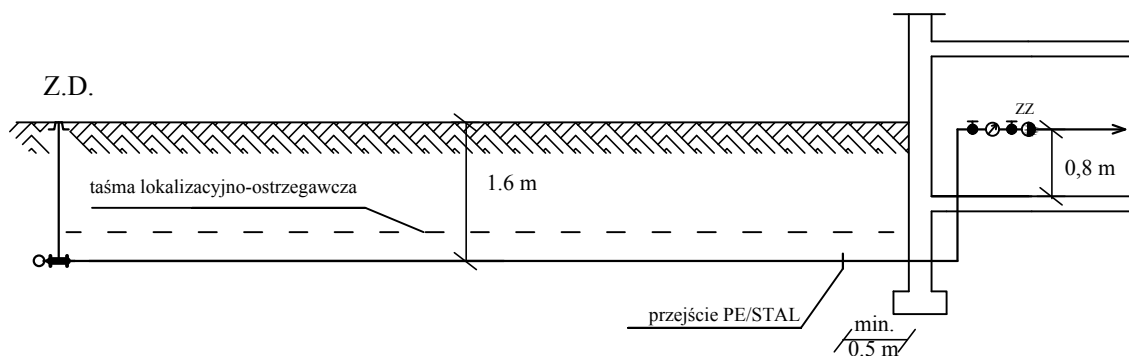

2)

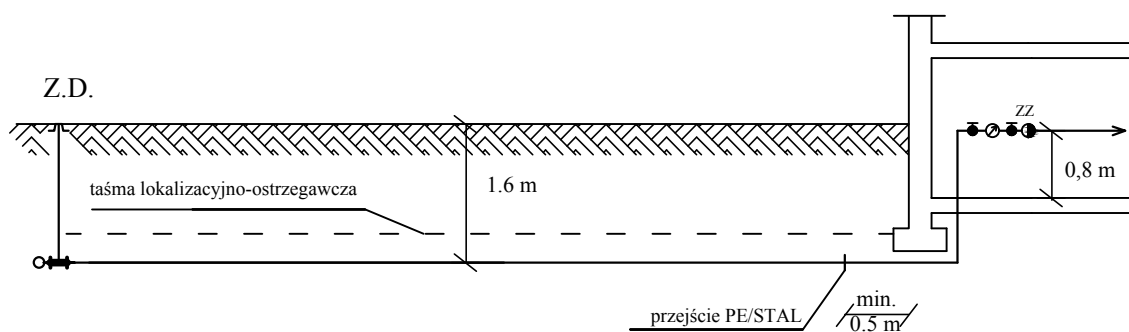

3)

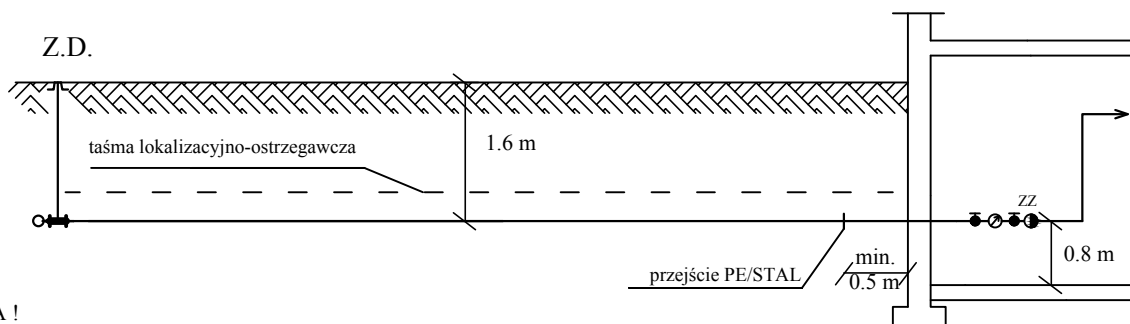

UWAGA !

1/ ZZ - zespół zabezpieczający przed wtórnym zanieczyszczeniem zgodnie z normą PN-EN 1717

2/ Taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza nad przyłączem z rur PE

3/ Min. 0,5 m przed budynkiem wykonać przejście przyłącza z PE na rurę stalową ocynk.

4/ Przejścia przez ścianę uszczelnić materiałem elastycznym.

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH PROSBED s.c. Oś. Słowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka			
INWESTOR	Gmina Wieleń, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń		
NAZWA ZADANIA	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami dla wsi Hamrzysko, Biała i Mężyk, gm. Wieleń		
OBIEKT kat. XXVI	Sieć wodociągowa rozdzielcza Przyłącza wodociągowe		
NAZWA RYSUNKU	Schematy wysokościowe przyłączy wodociągowych		
PROJEKTOWAŁA	mgr inż. Justyna Markowicz upr. nr WKP/0125/POOS/07		SKALA b/s
			DATA 01/2017
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Bednarczyk		NR RYS.
			37