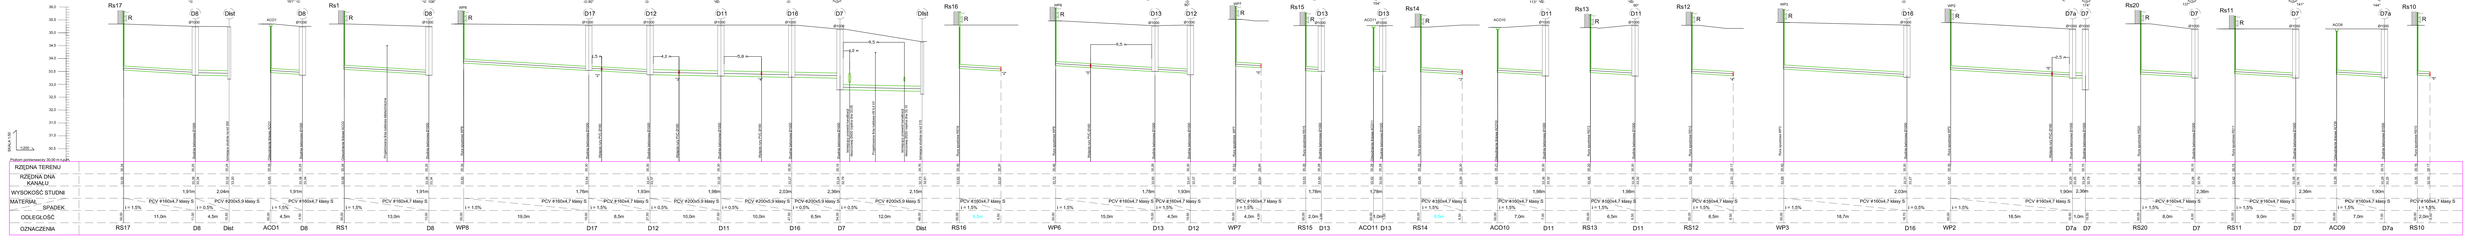

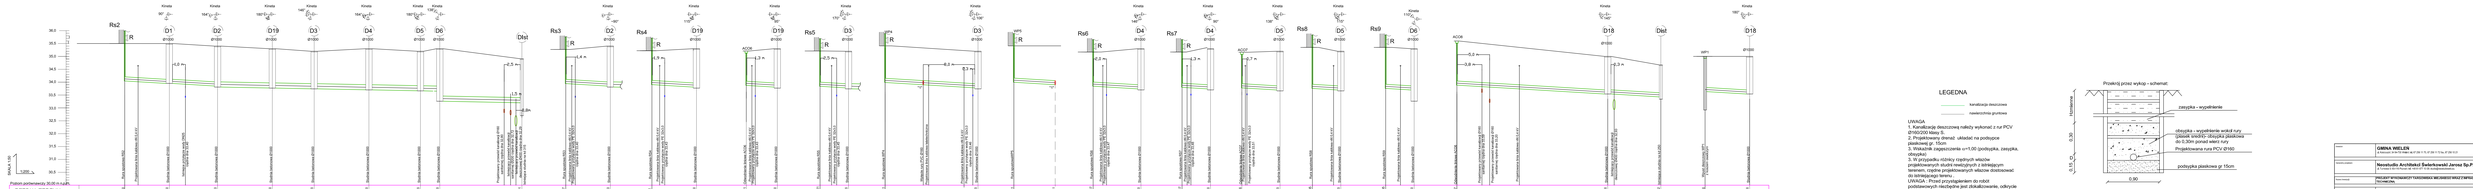

LEGENDA

- kanalizacja deszczowa
- nawodnienie gruntowe

UWAGA
1. Kanalizacja deszczowa należy wykonać z rur PCV SN8/D200 klasy S.
2. Projektowany drenaż ułożyć na podsypce piaskowej gr. 15cm
3. Rurociągi z zapaszczenia o=1,00 (podsypka, zasypka, obsypka)
3. W przypadku różnicy rzędnych włazów projektowanych studni nieużytych z istniejącym terenem, rzędne projektowanych włazów dostosować do istniejącego terenu.
UWAGA - Przed przystąpieniem do robót podstawowych niezbędne jest dokładczenie, odkryte zabezpieczenia i uzrzutowanie istniejącego uzbrojenia podziemnego w pobliżu projektowanych rzędnych kanałów oraz studni. Wszelkie budowlano-montażowe w pobliżu istniejącego czynnego uzbrojenia podziemnego wykonywane muszą być ręcznie. Jeżeli w trakcie robót ziemnych lub zdemontaż istniejącego przykanalików wcześniej, które nie zostały ujęte na planie a które również muszą ulec demontażowi na skutek modernizacji budynku.

Inwestor:	GMINA WIELEŃ ul. Kościelna 1, 62-290 Wieleń, NIP 7681-11-11-554, tel. 67 369 10 01
Biuro projektowe:	Neostudio Architekci Świętochwski Jarosz Sp.P. ul. Wojska Polskiego 1/3 lok. 3, 60-804 Poznań, tel. 61 866 93 00
Przedmiot:	PROJEKT WYKONAWCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
Lokalizacja:	ul. Wąsa Bolesci 32-72 Wieleń 22, 64

Branża:	Sanitarna	Faza:	Wykonawcza	Data:
Nr rysunku:	01	Nr projektu:	2021/01	Załącznik:
Autorzy:	Sylwia Świętochwski	Sprawdził:	Jarosław Jarosz	
Skala:	1:100 / 1:200	Data:		
Tytuł rysunku:	PROFILE KANAŁU DESZCZOWEGO - I TWGOWEGO	Nr rys.	01/04	

neostudio

PRZEDMIOTOWY DOKUMENT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM I PRAWAMI POKREWNYMI. ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ PRAWA AUTORSKIEGO ZABRANIA SIĘ JEGO KOPIOWANIE, ZMIANY I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA.